



LINEA PLUS HYBRID



LINEA PLUS HYBRID


OBSAH	3
TECHNICKÉ INFORMACE	5
Rozměry	5
Standardní dodávka	5
Volitelný držák ručníku	5
Ovládání	6
Jakou řídící jednotku Jaga vybrat?	7
Hydraulické připojení	8
Připojení vlevo nebo vpravo s ovládacími prvky ve spodní části (Standardní)	8
Připojení vlevo nebo vpravo s ovládacími prvky v horní části	8
Připojení vlevo nebo vpravo s dálkovým nastavením	8
Nejpoužívanější připojovací sady	9
Tabulka-technické údaje	10
Výška 035	10
Výška 050	12
Výška 065	14
Výška 095	16
Jednotlivé díly	18
Korekční faktory	20
Směrnice pro omezování hluku proudění	20
Tlakové ztráty	21
Typ 11	21
Typ 16	22
Typ 21	23



LINEA PLUS HYBRID



ROZMĚRY (v mm)

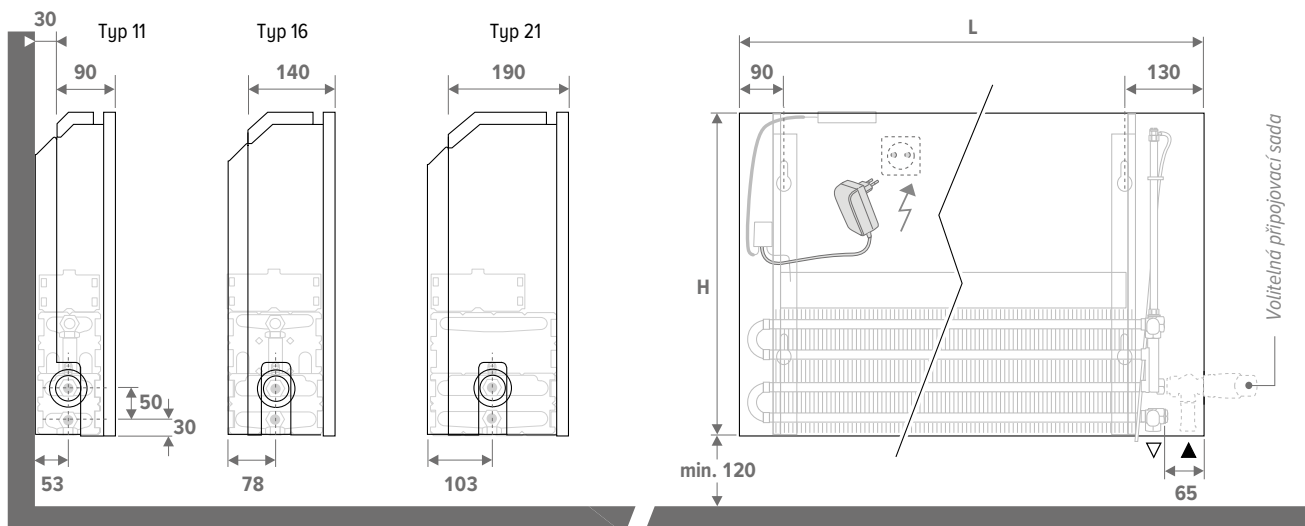

STANDARDNÍ DODÁVKA

- Výměník tepla s nízkým obsahem vody, s povrchem odpuzujícím prach a nečistoty v grafitově šedé barvě (RAL 7024)
- stěnové konzole a montážní sada
- rohový odvěšovací ventil (standardní a výška 020) nebo prodloužený odvěšovací ventil 1/8" (twin) a výpustná zátka 1/2"
- částečně smontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole
- snadná instalace jednotky DBH s ovládním, řízením a napájením 24VDC



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

DRŽÁK RUČNÍKU



OBJ. KÓD	L	
5501 001	560	V pochromovaném hliníku
5501 002	660	V pochromovaném hliníku

OBJEDNACÍ KÓD

LINW 035 050 11 XXX DDD

Ovládání:
D01: Jaga TPT
D03: Jaga BMS
D09: Jaga ACO
Barva
Typ
Délka
Výška

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí

Standardní barvy

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145), jemně strukturovaný saténový povrch


Další barvy

viz vzorník barev Jaga.

Příplatek v závislosti na délce jednotky:

- Délka < 100 cm
- Délka 100 cm - 200 cm
- Délka > 200 cm

OVLÁDACÍ PANEL

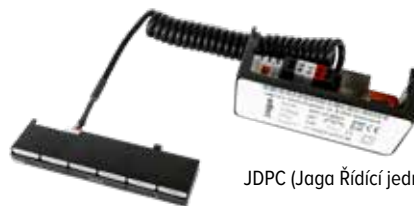

JDPC (Jaga Řídící jednotka pro dynamické produkty)

TYP	FUNKCE	OVLÁDACÍ PANEL	EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 0-10 V	ČIDLO TEPLOTY VODY	ČIDLO TEPLOTY VZDUCHU
Jaga ACO (D09)	  	✓	-	✓	✓
Ovládání Jaga BMS 0-10V (D03)	 	-	✓	✓	-
Jaga TPT (D01)	 	✓	-	✓	✓

JAGA ACO (D09)

- Rychlost ventilátoru (3 režimy nastavení) se nastavuje ručně pomocí ovládacího panelu.
- Jakmile je teplota vody nižší než 24°C a vzduch je teplejší než voda ve výměníku tepla, dojde ke spuštění ventilátorů. Jednotka pak začne místnost ochlazovat.
- Jakmile je teplota vody vyšší než 28°C a vzduch je chladnější než voda ve výměníku tepla, dojde ke spuštění ventilátorů. Jednotka pak začne místnost vytápět.
- Jednotka se **automaticky** přepne z režimu topení do režimu chlazení a pohotovostního režimu.

OVLÁDÁNÍ JAGA BMS 0-10V (D03)

- Rychlost otáček ventilátoru je **řízena pouze signálem 0-10V (DC)** který je přiváděn z externího řídicího systému do elektroniky zařízení. Signál 0-10V lze použít z termostatu Jaga nebo jiného systému domácí automatizace nebo správy budov.
- Když je řídicí napětí 1V nebo více a teplota vody je nad 28°C nebo pod 24°C, ventilátory se spustí. Rychlost se zvyšuje úměrně s přiváděným řídicím napětím. Při řídicím napětí 10 V běží ventilátory na maximální otáčky.
- Je-li hybridní jednotka s ovládním Jaga BMS vybavena **termoelektrickým pohonem** připojeným k vnitřní elektronice, ventil se otevře, jakmile řídicí napětí překročí 1V.

JAGA TPT (D01)



- Rychlost otáček ventilátoru je automaticky řízena na základě komfortní teploty nastavené pomocí dotykového ovládání. Díky tomu je zařízení při dosažení komfortní teploty velmi tiché.
- Je-li hybridní jednotka s ovládním Jaga TPT vybavena termoelektrickým ventilem připojeným k vnitřní elektronice, jednotka přebírá funkci pokojového termostatu. Tímto způsobem jednotka sama aktivuje nebo deaktivuje průtok vody v závislosti na měření okolní teploty. Když je řídicí napětí 1V nebo více a teplota vody je nad 28°C nebo pod 24°C, ventilátory se zapnou. Rychlost se zvyšuje úměrně s přiváděným řídicím napětím. Při řídicím napětí 10 V pracují ventilátory na maximální otáčky.
- Pokud si přejete regulovat **pokojeovou teplotu v místnosti** pomocí jiného systému, který aktivuje nebo deaktivuje průtok vody zařízením, nepřipojujte k interní vnitřní jednotce termoelektrický pohon. Řídící jednotka Jaga TPT pak bude pouze modulovat otáčky ventilátoru v závislosti na nastavené komfortní teplotě. Intuitivně pak pomocí dotykového ovládání získáte větší či menší podporu ventilátoru, když je dosaženo komfortní teploty.
- Jakmile je teplota vody ve výměníku nižší než 24°C, dojde ke spuštění ventilátorů. Jednotka pak začne místnost ochlazovat.
- Jakmile je teplota vody vyšší než 28°C, dojde ke spuštění ventilátorů. Jednotka pak začne místnost vytápět.



Přejete si jednotku s regulací pokojové teploty?

Ano, jednotku s integrovanou regulací pokojové teploty

Ventilátory se spustí automaticky, když vnitřní ovládání pošle horkou/studenou vodu do radiátoru

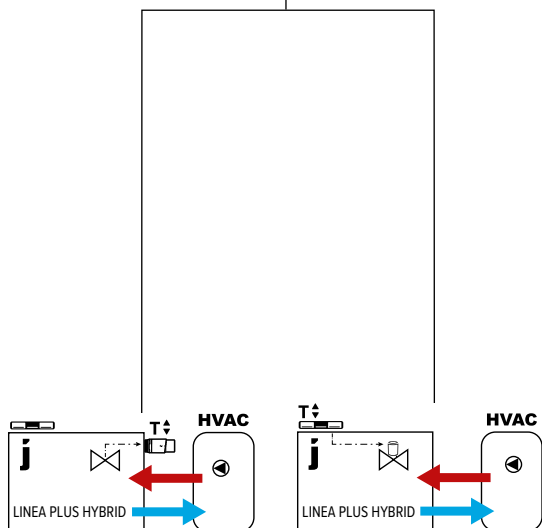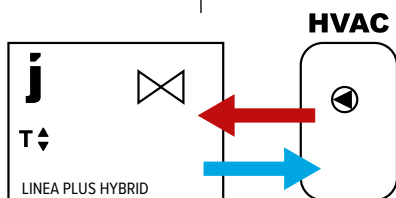

Topení: Regulace teploty pomocí termostatického ventilu (TRV)
Chlazení: termostatický ventil/adaptér je v režimu chlazení,
Bez regulace teploty

Regulace teploty pomocí ovládacího panelu na jednotce (termoelektrický ventil v radiátoru připojený k elektronice jednotky)

Otáčky ventilátoru se nastavují pomocí 3-stupňového ovladače

Rychlost otáček ventilátoru se přizpůsobí pokojové teplotě a nastavené požadované pokojové teplotě (pomocí dotykového ovládání)

JAGA ACO


JAGA TPT

Kódování: D09

D01

Ne, regulaci pokojové teploty mimo jednotku

Ventilátory se spustí automaticky, když externí ovládání pošle horkou/studenou vodu do radiátoru



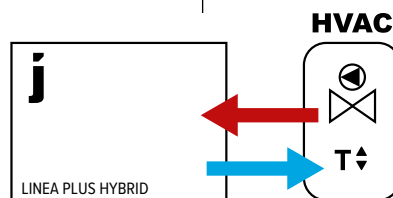


Bez signálu 0-10V:

- pokojový termostat (Žádná-Jaga)
- plošné ovládání s regulací pokojové teploty
- ovládání kotle nebo tepelného čerpadla s regulací pokojové teploty
- domotica/ systém domácí automatizace s regulací pokojové teploty
- jiná externí regulace pokojové teploty

Signál 0-10V pro ovládání ventilátoru dostupný od

- Prostorový termostat Jaga se signálem 0-10V do jednotky
- systém domácí automatizace se signálem 0-10V do jednotky



Vyberte 1 ze 3 rychlostí ventilátoru (rychlost se nebude upravovat v závislosti na teplotě v místnosti)

Rychlost ventilátoru se přizpůsobí pokojové teplotě. Na ovládacím panelu nastavte rozsah teploty.

Otáčky ventilátoru jsou řízeny připojením 0-10V k Elektronice radiátoru.

JAGA ACO

JAGA TPT

JAGA BMS

D09

D01

D03


STANDARDNÍ: PŘIPOJENÍ VLEVO NEBO VPRAVO S OVLÁDACÍMI PRVKY VE SPODNÍ ČÁSTI

Vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo k podlaze. Připojení ke stěně přes spodní část krytu nebo zcela skryto uvnitř krytu. Výměník tepla lze natočit tak, aby vyhovoval připojení vlevo nebo vpravo.


Možné připojovací sady Eurokonus: 101, 102, 103, 104, 181, 182, 183, 184, 222, 225, 226, 282, 285

Možné připojovací sady M24: 11, 12, 13, 14, 25

Příklad připojení vpravo (standardní)

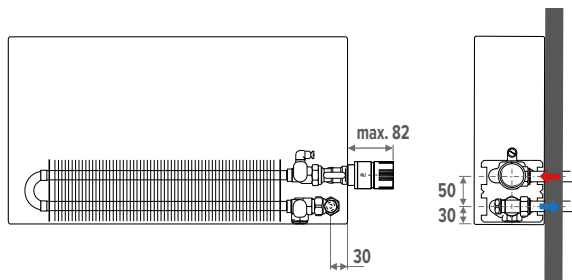


Příklad připojení vlevo

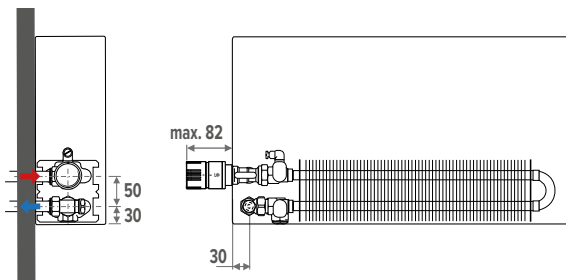


PŘIPOJENÍ VLEVO NEBO VPRAVO S OVLÁDACÍMI PRVKY V HORNÍ ČÁSTI

Připojte ke kódu tělesa označení strany připojení / 30 (vlevo) nebo / 60 (vpravo). PŘ. LINW.035 050 06 XXX D09 60


Možné připojovací sady Eurokonus: 115, 116, 117, 118



Příklad připojení vpravo (standardní)

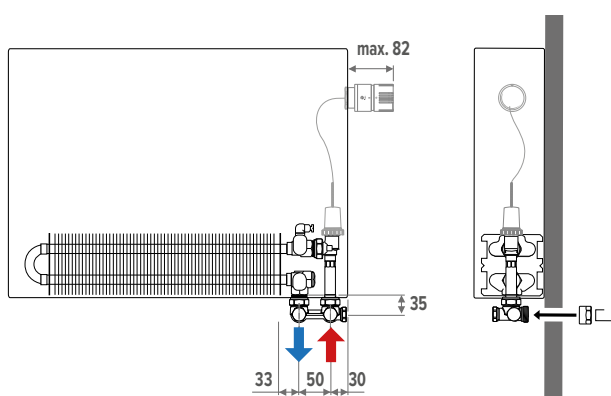

Příklad připojení vlevo

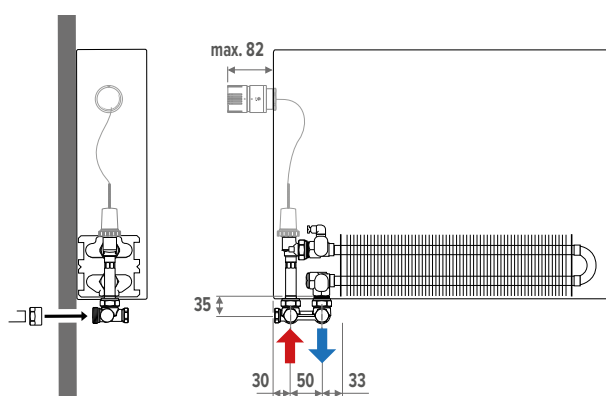


PŘIPOJENÍ VLEVO NEBO VPRAVO S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM

Připojte ke kódu tělesa 00 (uzavřené strany) PŘ. LINW.035 050 06 XXX D01 00


Možné připojovací sady Eurokonus: 111, 112, 113, 114

Možné připojovací sady M24: 28, 29

Příklad připojení vpravo (standardní)

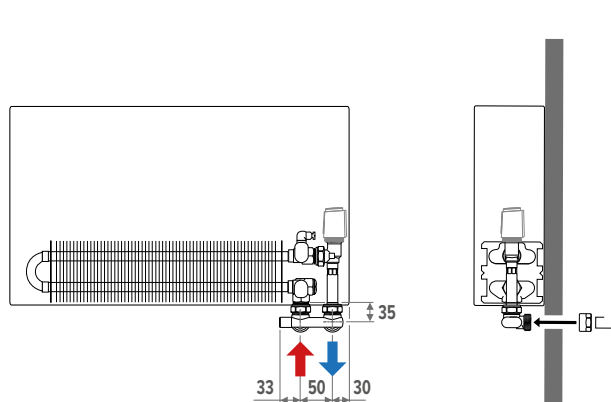

Příklad připojení vlevo

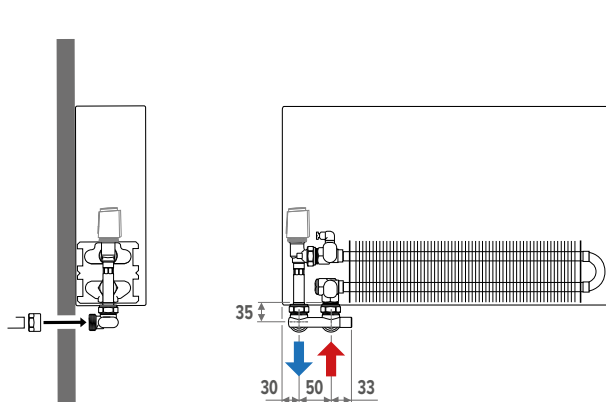


Pokud je hybridní jednotka s TPT ovládním vybavena termoelektrickým pohonem připojeným k vnitřní řídicí jednotce, pak jednotka přebírá funkci pokojového termostatu. Jednotka pak sama zapne nebo vypne průtok vody jednotkou na základě naměřené pokojové teploty. Pokud si přejete nastavit teplotu v místnosti pomocí pokojového termostatu, plošného/ zónového ovládání, systému domácí automatizace nebo jiného systému, který aktivuje nebo deaktivuje průtok vody jednotkou, nepřipojujte k interní vnitřní jednotce termoelektrický pohon. Řídicí jednotka Jaga TPT pak bude pouze modulovat otáčky ventilátorů v závislosti na měřené pokojové teplotě a teplotě vody.

LINEA PLUS HYBRID

Ke stěně - PŘÍVOD NA VNĚJŠÍ STRANĚ

S Jaga H-kusem



sada
103

KVS: 0.8

DVOUSTRUBKA / JEDNOTRUBKA

Topení *


COLO HBSW AC 4...	AC	
COLO HBSW AW 4...	AW	
COLO HBSW AS 4...	AS	
COLO HBSW AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO HBSW HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada
183

automatické omezení průtoku
(20 - 340 l/h)

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO GASW AC 4...	AC	
COLO GASW AW 4...	AW	
COLO GASW AS 4...	AS	
COLO GASW AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO GASW HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

Ke stěně - PŘÍVOD NA VNITŘNÍ STRANĚ S Jaga armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky



sada
101

KVS: 0.8

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO HBCW AC 4...	AC	
COLO HBCW AW 4...	AW	
COLO HBCW AS 4...	AS	
COLO HBCW AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO HBCW HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada
181

automatické omezení průtoku
(20 - 340 l/h)

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO GACW AC 4...	AC	
COLO GACW AW 4...	AW	
COLO GACW AS 4...	AS	
COLO GACW AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO GACW HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

Ke stěně - UVNITŘ KRYTU

S ventilem Jaga



sada
225

KVS: 0.8

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO SW2 AC 4...	AC	
COLO SW2 AW 4...	AW	
COLO SW2 AS 4...	AS	
COLO SW2 AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO SW2 HC 4...	HC	
------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada
285

automatické omezení průtoku
(20 - 340 l/h)

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO GW2 AC 4...	AC	
COLO GW2 AW 4...	AW	
COLO GW2 AS 4...	AS	
COLO GW2 AB 4...	AB	

Topení a chlazení


COLO GW2 HC 4...	HC	
------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SADY

K podlaze - PŘÍVOD NA VNĚJŠÍ STRANĚ

S Jaga H-kusem



sada
104

KVS: 0.8

DVOUSTRUBKA / JEDNOTRUBKA

Topení *

COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AS 4...	AS	
COLO HBSF AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO HBSF HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada
184

automatické omezení průtoku
(20 - 340 l/h)

DVOUSTRUBKA

Topení *


COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AS 4...	AS	
COLO GASF AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO GASF HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

K podlaze - PŘÍVOD NA VNITŘNÍ STRANĚ S Jaga armaturou pro záměnu přívodu a zpátečky



sada
102

KVS: 0.8

DVOUSTRUBKA

Topení *


COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AS 4...	AS	
COLO HBCF AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO HBCF HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

S dynamickým ventilem Gampper Vario DP



sada
182

automatické omezení průtoku
(20 - 340 l/h)

DVOUSTRUBKA

Topení *

COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AS 4...	AS	
COLO GACF AB 4...	AB	

Topení a chlazení

COLO GACF HC 4...	HC	
-------------------	----	--

vyplňte kód svérného šroubení

Se 2 zpátečkovými šroubeními



sada
226

DVOUSTRUBKA

COLO LOA 00 4...

vyplňte kód svérného šroubení


* Vhodné také pro chlazení
Light Cooling v kombinaci s
adaptérem 5090 1114.



Podrobné informace o ventilech naleznete
v brožurě „Připojovací sady a ventily“


Svrná šroubení 3/4“ na Eurokonus

PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU		PRO PLASTOVOU NEBO VPE/ALU TRUBKU	
KÓD	Trubka Ø	KÓD	Trubka Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

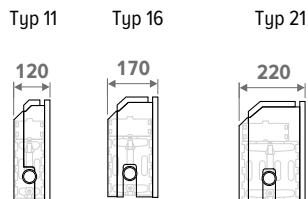

VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonkondenzační) Pokojová teplota 27°C					AKUSTICKÝ VÝKON		HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				16/18 Watty	35/30 Watty	45/40 Watty	50/45 Watty	55/45 Watty	dB(A)	Watty			
LINW 035 050	11	1	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		LINW 035 050 11 XXX DDD
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1			
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1			
		16	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
		21	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
	060	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8		LINW 035 060 11 XXX DDD
			2	205	263	508	634	693	30.0	5.4			
			3	242	311	601	750	820	40.0	6.8			
		16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8		1.2	LINW 035 060 16 XXX DDD
			2	230	323	624	779	851	30.0	5.5			
			3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2			
		21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		LINW 035 060 21 XXX DDD
			2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5			
			3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2			
	070	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		LINW 035 070 11 XXX DDD
			2	251	322	622	777	849	30.0	5.9			
			3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9			
		16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4		LINW 035 070 16 XXX DDD
			2	236	376	725	906	990	30.0	5.6			
			3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2			
		21	1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		LINW 035 070 21 XXX DDD
			2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6			
			3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2			
	080	11	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1		LINW 035 080 11 XXX DDD
			2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8			
			3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1			
		16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		LINW 035 080 16 XXX DDD
			2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7			
			3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0			
		21	1	341	606	1135	1404	1527	26.0	6.0	2.1		LINW 035 080 21 XXX DDD
			2	366	650	1217	1505	1638	30.0	6.7			
			3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0			
	090	11	1	317	408	786	982	1072	26.0	6.7	1.2		LINW 035 090 11 XXX DDD
			2	341	438	846	1056	1154	30.0	7.4			
			3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3			
		16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		LINW 035 090 16 XXX DDD
			2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7			
			3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7			
		21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		LINW 035 090 21 XXX DDD
			2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7			
			3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7			
	100	11	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		LINW 035 100 11 XXX DDD
			2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7			
			3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2			
		16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		LINW 035 100 16 XXX DDD
			2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7			
			3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7			
		21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7		LINW 035 100 21 XXX DDD
			2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7			
			3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7			
	110	11	1	401	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		LINW 035 110 11 XXX DDD
			2	432	556	1072	1339	1462	30.0	9.3			
			3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0			
		16	1	408	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		LINW 035 110 16 XXX DDD
			2	437	657	1267	1582	1728	30.0	8.8			
			3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5			
		21	1	446	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		LINW 035 110 21 XXX DDD
			2	477	879	1645	2034	2213	30.0	8.8			
			3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5			
	120	11	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		LINW 035 120 11 XXX DDD
			2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9			
			3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8			
		16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		LINW 035 120 16 XXX DDD
			2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8			
			3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3			
		21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2		LINW 035 120 21 XXX DDD
			2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8			
			3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3			


Výkon měřen ve shodě s EN16430
 *Měření hluku podle normy ISO 3741: 2010, 2 m od
 zařízení s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A)
 /obsah místnosti 100 m³/ doba dozvuku 0.5 sec.

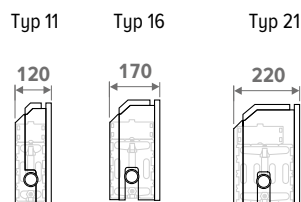


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonkondenzační) Pokojová teplota 27°C					TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty										
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty												
LINW 035 140	11	1	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	LINW 035 140 11 XXX DDD								
		2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2											
		3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5											
	16	1	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	LINW 035 140 16 XXX DDD								
		2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5											
		3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1											
	21	1	1	642	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	LINW 035 140 21 XXX DDD								
		2	688	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5											
		3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1											
	160	1	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	LINW 035 060 11 XXX DDD								
		2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4											
		3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2											
	16	1	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	LINW 035 060 16 XXX DDD								
		2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8											
		3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6											
	21	1	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	LINW 035 060 21 XXX DDD								
		2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8											
		3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6											
180	1	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	LINW 035 070 11 XXX DDD									
	2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7												
	3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0												
16	1	1	686	1042	2011	2511	2743	26.0	11.5	3.6	LINW 035 070 16 XXX DDD									
	2	733	1113	2147	2681	2929	30.0	12.8												
	3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6												
21	1	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	LINW 035 070 21 XXX DDD									
	2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8												
	3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6												
200	1	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	LINW 035 080 11 XXX DDD									
	2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8												
	3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0												
16	1	1	868	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	LINW 035 080 16 XXX DDD									
	2	914	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7												
	3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5												
21	1	1	947	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	LINW 035 080 21 XXX DDD									
	2	998	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7												
	3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5												
220	1	1	809	1040	2005	2505	2736	26.0	13.4	2.9	LINW 035 090 11 XXX DDD									
	2	884	1136	2191	2737	2990	30.0	14.8												
	3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0												
16	1	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	LINW 035 090 16 XXX DDD									
	2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8												
	3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5												
21	1	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	LINW 035 090 21 XXX DDD									
	2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8												
	3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5												
240	1	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	LINW 035 100 11 XXX DDD									
	2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6												
	3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0												
16	1	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	LINW 035 100 16 XXX DDD									
	2	1098	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7												
	3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7												
21	1	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	LINW 035 100 21 XXX DDD									
	2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7												
	3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7												
260	1	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	LINW 035 120 11 XXX DDD									
	2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6												
	3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4												
16	1	1	1069	1580	3048	3806	4158	26.0	16.4	5.1	LINW 035 120 16 XXX DDD									
	2	1108	1638	3159	3945	4310	30.0	17.7												
	3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7												
21	1	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	LINW 035 120 21 XXX DDD									
	2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7												
	3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7												
280	1	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	LINW 035 140 11 XXX DDD									
	2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6												
	3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4												
16	1	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	LINW 035 140 16 XXX DDD									
	2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4												
	3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5												
21	1	1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	LINW 035 140 21 XXX DDD									
	2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4												
	3	2072	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5												

Výkon měřen ve shodě s EN16430
 *Měření hluku podle normy ISO 3741: 2010, 2 m od
 zařízení s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A)
 /obsah místnosti 100 m³/ doba dozvuku 0.5 sec.

vyplňte kód barvy
 vyplňte kód ovládní

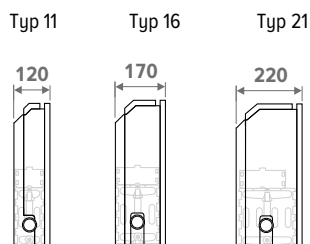


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C					TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST		OBSAH VODY	OBJEDNACÍ KÓD
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty	kg	L									
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty													
LINW 050 050	11	1	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		LINW 050 050 11 XXX DDD								
		2	2	158	203	391	489	534	30.0	4.1											
		3	3	185	237	457	571	624	38.8	5.1											
	16	1	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---									
		2	---	----	---	---	---	---	---	---											
		3	---	----	---	---	---	---	---	---											
	21	1	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---									
		2	---	----	---	---	---	---	---	---											
		3	---	----	---	---	---	---	---	---											
	060	11	1	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8		LINW 050 060 11 XXX DDD							
			2	2	205	263	508	634	693	30.0	5.4										
			3	3	242	311	601	750	820	40.0	6.8										
		16	1	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2		LINW 050 060 16 XXX DDD							
			2	2	230	323	624	779	851	30.0	5.5										
			3	3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2										
		21	1	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		LINW 050 060 21 XXX DDD							
			2	2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5										
			3	3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2										
	070	11	1	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		LINW 050 070 11 XXX DDD							
			2	2	251	322	622	777	849	30.0	5.9										
			3	3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9										
		16	1	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4		LINW 050 070 16 XXX DDD							
			2	2	236	376	725	906	990	30.0	5.6										
			3	3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2										
21		1	1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		LINW 050 070 21 XXX DDD								
		2	2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6											
		3	3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2											
080	11	1	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1		LINW 050 080 11 XXX DDD								
		2	2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8											
		3	3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1											
	16	1	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		LINW 050 080 16 XXX DDD								
		2	2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7											
		3	3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0											
	21	1	1	341	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1		LINW 050 080 21 XXX DDD								
		2	2	366	490	917	1134	1234	30.0	6.7											
		3	3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0											
090	11	1	1	317	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2		LINW 050 090 11 XXX DDD								
		2	2	341	381	735	917	1002	30.0	7.4											
		3	3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3											
	16	1	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		LINW 050 090 16 XXX DDD								
		2	2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7											
		3	3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7											
	21	1	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		LINW 050 090 21 XXX DDD								
		2	2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7											
		3	3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7											
100	11	1	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		LINW 050 100 11 XXX DDD								
		2	2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7											
		3	3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2											
	16	1	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		LINW 050 100 16 XXX DDD								
		2	2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7											
		3	3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7											
	21	1	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7		LINW 050 100 21 XXX DDD								
		2	2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7											
		3	3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7											
110	11	1	1	358	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		LINW 050 110 11 XXX DDD								
		2	2	385	556	1072	1339	1462	30.0	9.3											
		3	3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0											
	16	1	1	403	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		LINW 050 110 16 XXX DDD								
		2	2	431	657	1267	1582	1728	30.0	8.8											
		3	3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5											
	21	1	1	437	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		LINW 050 110 21 XXX DDD								
		2	2	473	879	1645	2034	2213	30.0	8.8											
		3	3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5											
120	11	1	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		LINW 050 120 11 XXX DDD								
		2	2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9											
		3	3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8											
	16	1	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		LINW 050 120 16 XXX DDD								
		2	2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8											
		3	3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3											
	21	1	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2		LINW 050 120 21 XXX DDD								
		2	2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8											
		3	3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3											




VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonkondenzační) Pokojová teplota 27°C				TOPENÍ Pokojová teplota 20°C				AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST		OBSAH VODY	OBJEDNACÍ KÓD
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty	kg	L							
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty											
LINW 050 140	11	1	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	LINW 050 140 11	XXX	DDD					
			2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2									
			3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5									
		16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	LINW 050 140 16	XXX	DDD					
			2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5									
			3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1									
		21	1	688	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	LINW 050 140 21	XXX	DDD					
			2	965	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5									
			3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1									
	160	11	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	LINW 050 060 11	XXX	DDD					
			2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4									
			3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2									
		16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	LINW 050 060 16	XXX	DDD					
			2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8									
			3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6									
		21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	LINW 050 060 21	XXX	DDD					
			2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8									
			3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6									
	180	11	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	LINW 050 070 11	XXX	DDD					
			2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7									
			3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0									
		16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	LINW 050 070 16	XXX	DDD					
			2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8									
			3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6									
		21	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	LINW 050 070 21	XXX	DDD					
			2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8									
			3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6									
	200	11	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	LINW 050 080 11	XXX	DDD					
			2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8									
			3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0									
		16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	LINW 050 080 16	XXX	DDD					
			2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7									
			3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5									
		21	1	750	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	LINW 050 080 21	XXX	DDD					
			2	801	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7									
			3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5									
	220	11	1	809	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	LINW 050 090 11	XXX	DDD					
			2	884	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8									
			3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0									
		16	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	LINW 050 090 16	XXX	DDD					
			2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8									
			3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5									
		21	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	LINW 050 090 21	XXX	DDD					
			2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8									
			3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5									
	240	11	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	LINW 050 100 11	XXX	DDD					
			2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6									
			3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0									
		16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	LINW 050 100 16	XXX	DDD					
			2	1098	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7									
			3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7									
		21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	LINW 050 100 21	XXX	DDD					
			2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7									
			3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7									
	260	11	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	LINW 050 120 11	XXX	DDD					
			2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6									
			3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4									
		16	1	1069	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	LINW 050 120 16	XXX	DDD					
			2	1108	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7									
			3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7									
		21	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	LINW 050 120 21	XXX	DDD					
			2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7									
			3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7									
	280	11	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	LINW 050 140 11	XXX	DDD					
			2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6									
			3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4									
		16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	LINW 050 140 16	XXX	DDD					
			2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4									
			3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5									
		21	1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	LINW 050 140 21	XXX	DDD					
			2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4									
			3	2072	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5									

Výkon měřen ve shodě s EN16430
 *Měření hluku podle normy ISO 3741: 2010, 2 m od
 zařízení s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A)
 /obsah místnosti 100 m³/ doba dozvuku 0.5 sec.

vyplňte kód barvy
 vyplňte kód ovládání

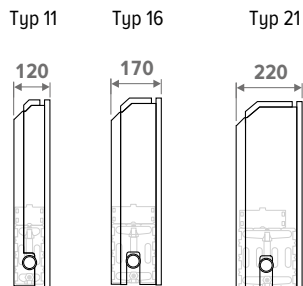


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP T	POZICE	CHLAZENÍ (nekonkondzační) Pokořová teplota 27°C					TOPENÍ Pokořová teplota 20°C					AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST		OBSAH VODY		OBJEDNACÍ KÓD
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty	kg	L										
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty														
LINW 065 050	11	1	1	136	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7	LINW 065 050 11 XXX DDD										
		2	146	203	391	489	534	30.0	4.1													
		3	171	237	457	571	624	38.8	5.1													
	16	1	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
		2	---	----	---	---	---	---	---													
		3	---	----	---	---	---	---	---													
	21	1	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
		2	---	----	---	---	---	---	---													
		3	---	----	---	---	---	---	---													
	060	11	1	177	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8	LINW 065 060 11 XXX DDD										
			2	190	263	508	634	693	30.0	5.4												
			3	224	1447	1447	1447	1447	40.0	6.8												
		16	1	198	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	LINW 065 060 16 XXX DDD										
			2	213	323	624	779	851	30.0	5.5												
			3	282	1989	1989	1989	1989	41.1	7.2												
		21	1	216	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	LINW 065 060 21 XXX DDD										
			2	232	447	836	1034	1125	30.0	5.5												
			3	307	591	1106	1368	1488	41.1	7.2												
	070	11	1	216	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	LINW 065 070 11 XXX DDD										
			2	232	322	622	777	849	30.0	5.9												
			3	278	385	743	928	1014	41.0	7.9												
		16	1	203	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	LINW 065 070 16 XXX DDD										
			2	218	376	725	906	990	30.0	5.6												
			3	289	498	960	1199	1310	41.1	7.2												
		21	1	222	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	LINW 065 070 21 XXX DDD										
			2	239	490	917	1134	1234	30.0	5.6												
			3	316	648	1214	1501	1633	41.1	7.2												
	080	11	1	255	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	LINW 065 080 11 XXX DDD										
			2	274	381	735	917	1002	30.0	6.8												
			3	331	460	887	1107	1210	41.8	9.1												
		16	1	289	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	LINW 065 080 16 XXX DDD										
			2	310	471	908	1134	1239	30.0	6.7												
			3	416	632	1219	1522	1663	42.4	9.0												
		21	1	315	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	LINW 065 080 21 XXX DDD										
			2	338	490	917	1134	1234	30.0	6.7												
			3	454	873	1634	2020	2197	42.4	9.0												
	090	11	1	293	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	LINW 065 090 11 XXX DDD										
			2	316	381	735	917	1002	30.0	7.4												
			3	384	534	1029	1286	1405	42.4	10.3												
		16	1	331	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	LINW 065 090 16 XXX DDD										
			2	355	539	1039	1298	1418	30.0	7.7												
			3	483	734	1415	1767	1931	43.3	10.7												
		21	1	361	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	LINW 065 090 21 XXX DDD										
			2	387	744	1393	1722	1874	30.0	7.7												
			3	527	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7												
	100	11	1	331	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	LINW 065 100 11 XXX DDD										
			2	356	495	955	1193	1303	30.0	8.7												
			3	438	608	1173	1465	1600	43.0	12.2												
		16	1	373	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	LINW 065 100 16 XXX DDD										
			2	399	606	1169	1460	1595	30.0	7.7												
			3	550	836	1612	2013	2199	44.1	10.7												
		21	1	406	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	LINW 065 100 21 XXX DDD										
			2	435	837	1567	1937	2108	30.0	7.7												
			3	600	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7												
	110	11	1	371	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	LINW 065 110 11 XXX DDD										
			2	400	556	1072	1339	1462	30.0	9.3												
			3	491	682	1315	1643	1795	43.5	14.0												
		16	1	377	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	LINW 065 110 16 XXX DDD										
			2	404	657	1267	1582	1728	30.0	8.8												
			3	557	905	1746	2181	2383	44.1	12.5												
21		1	412	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	LINW 065 110 21 XXX DDD											
		2	441	879	1645	2034	2213	30.0	8.8													
		3	608	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5													
120	11	1	404	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	LINW 065 120 11 XXX DDD											
		2	438	607	1171	1463	1598	30.0	9.9													
		3	545	756	1459	1822	1990	44.0	14.8													
	16	1	459	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	LINW 065 120 16 XXX DDD											
		2	492	747	1441	1800	1966	30.0	9.8													
		3	685	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3													
	21	1	501	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	LINW 065 120 21 XXX DDD											
		2	536	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8													
		3	746	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3													



VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonkondenzční) Pokojevá teplota 27°C					TOPENÍ Pokojevá teplota 20°C					AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST		OBSAH VODY	OBJEDNACÍ KÓD
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty	kg	L									
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty													
LINW 065	140	11	1	476	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	LINW 065 140 11 XXX DDD									
			2	516	717	1383	1728	1887	30.0	11.2											
			3	651	905	1745	2179	2380	44.8	17.5											
		16	1	545	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	LINW 065 140 16 XXX DDD									
			2	583	886	1709	2134	2332	30.0	10.5											
			3	819	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1											
		21	1	594	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	LINW 065 140 21 XXX DDD									
			2	636	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5											
			3	893	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1											
	160	11	1	548	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	LINW 065 060 11 XXX DDD									
			2	594	825	1592	1988	2172	30.0	12.4											
			3	758	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2											
		16	1	625	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	LINW 065 060 16 XXX DDD									
			2	668	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8											
			3	953	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6											
		21	1	683	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	LINW 065 060 21 XXX DDD									
			2	729	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8											
			3	1039	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6											
	180	11	1	624	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	LINW 065 070 11 XXX DDD									
			2	678	942	1816	2268	2478	30.0	13.7											
			3	865	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0											
		16	1	635	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	LINW 065 070 16 XXX DDD									
			2	678	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8											
			3	966	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6											
		21	1	694	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	LINW 065 070 21 XXX DDD									
			2	741	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8											
			3	1056	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6											
	200	11	1	685	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	LINW 065 080 11 XXX DDD									
			2	746	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8											
			3	971	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0											
		16	1	803	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	LINW 065 080 16 XXX DDD									
			2	845	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7											
			3	1221	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5											
		21	1	876	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	LINW 065 080 21 XXX DDD									
			2	923	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7											
			3	1332	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5											
	220	11	1	748	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	LINW 065 090 11 XXX DDD									
			2	818	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8											
			3	1078	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0											
		16	1	891	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	LINW 065 090 16 XXX DDD									
			2	928	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8											
			3	1355	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5											
		21	1	972	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	LINW 065 090 21 XXX DDD									
			2	1013	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8											
			3	1478	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5											
	240	11	1	811	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	LINW 065 100 11 XXX DDD									
			2	889	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6											
			3	1185	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0											
		16	1	980	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	LINW 065 100 16 XXX DDD									
			2	1016	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7											
			3	1489	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7											
		21	1	1069	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	LINW 065 100 21 XXX DDD									
			2	1108	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7											
			3	1624	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7											
	260	11	1	878	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	LINW 065 120 11 XXX DDD									
			2	969	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6											
			3	1292	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4											
		16	1	989	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	LINW 065 120 16 XXX DDD									
			2	1025	1543	2975	3716	4050	30.0	17.7											
			3	1503	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7											
		21	1	1080	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	LINW 065 120 21 XXX DDD									
			2	1119	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7											
			3	1641	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7											
	280	11	1	884	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	LINW 065 140 11 XXX DDD									
			2	977	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6											
			3	1301	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4											
		16	1	1156	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	LINW 065 140 16 XXX DDD									
			2	1182	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4											
			3	1758	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5											
		21	1	1262	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	LINW 065 140 21 XXX DDD									
			2	1290	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4											
			3	1917	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5											

Výkon měřen ve shodě s EN16430
 *Měření hluku podle normy ISO 3741: 2010, 2 m od
 zařízení s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A)
 /obsah místnosti 100 m³/ doba dozvuku 0.5 sec.

vyplňte kód barvy
 vyplňte kód ovládání

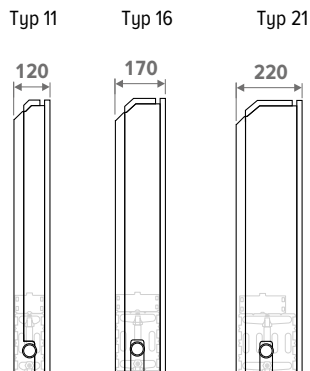


VÝŠKA H cm	DÉLKA L cm	TYP	POZICE	CHLAZENÍ (nekonzenzační) Pokojová teplota 27°C					TOPENÍ Pokojová teplota 20°C					AKUSTICKÝ VÝKON		SPOTŘEBA ENERGIE		HMOTNOST kg	OBSAH VODY L	OBJEDNACÍ KÓD								
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watty																		
				Watty	Watty	Watty	Watty	Watty																				
LINW 095 060	11	1	148	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8	LINW 065 060 11 XXX DDD	1	148	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8	LINW 065 060 11 XXX DDD							
		2	159	263	508	634	693	30.0	5.4				159	263	508	634	693	30.0	5.4									
		3	188	311	601	750	820	40.0	6.8				188	311	601	750	820	40.0	6.8									
	16	1	166	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	LINW 065 060 16 XXX DDD	1	166	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2	LINW 065 060 16 XXX DDD							
		2	178	323	624	779	851	30.0	5.5				178	323	624	779	851	30.0	5.5									
		3	236	428	826	1031	1126	41.1	7.2				236	428	826	1031	1126	41.1	7.2									
	21	1	181	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	LINW 065 060 21 XXX DDD	1	181	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6	LINW 065 060 21 XXX DDD							
		2	195	447	836	1034	1125	30.0	5.5				195	447	836	1034	1125	30.0	5.5									
		3	257	591	1106	1368	1488	41.1	7.2				257	591	1106	1368	1488	41.1	7.2									
	070	11	1	181	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	LINW 065 070 11 XXX DDD	1	181	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9	LINW 065 070 11 XXX DDD						
			2	194	322	622	777	849	30.0	5.9				194	322	622	777	849	30.0	5.9								
			3	233	385	743	928	1014	41.0	7.9				233	385	743	928	1014	41.0	7.9								
		16	1	170	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	LINW 065 070 16 XXX DDD	1	170	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4	LINW 065 070 16 XXX DDD						
			2	183	376	725	906	990	30.0	5.6				183	376	725	906	990	30.0	5.6								
			3	242	498	960	1199	1310	41.1	7.2				242	498	960	1199	1310	41.1	7.2								
		21	1	186	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	LINW 065 070 21 XXX DDD	1	186	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9	LINW 065 070 21 XXX DDD						
			2	200	490	917	1134	1234	30.0	5.6				200	490	917	1134	1234	30.0	5.6								
			3	265	648	1214	1501	1633	41.1	7.2				265	648	1214	1501	1633	41.1	7.2								
	080	11	1	214	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	LINW 065 080 11 XXX DDD	1	214	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1	LINW 065 080 11 XXX DDD						
			2	229	381	735	917	1002	30.0	6.8				229	381	735	917	1002	30.0	6.8								
			3	277	460	887	1107	1210	41.8	9.1				277	460	887	1107	1210	41.8	9.1								
		16	1	242	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	LINW 065 080 16 XXX DDD	1	242	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6	LINW 065 080 16 XXX DDD						
			2	260	471	908	1134	1239	30.0	6.7				260	471	908	1134	1239	30.0	6.7								
			3	349	632	1219	1522	1663	42.4	9.0				349	632	1219	1522	1663	42.4	9.0								
		21	1	264	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	LINW 065 080 21 XXX DDD	1	264	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1	LINW 065 080 21 XXX DDD						
			2	283	490	917	1134	1234	30.0	6.7				283	490	917	1134	1234	30.0	6.7								
			3	380	873	1634	2020	2197	42.4	9.0				380	873	1634	2020	2197	42.4	9.0								
	090	11	1	246	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	LINW 065 090 11 XXX DDD	1	246	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2	LINW 065 090 11 XXX DDD						
			2	264	381	735	917	1002	30.0	7.4				264	381	735	917	1002	30.0	7.4								
			3	322	534	1029	1286	1405	42.4	10.3				322	534	1029	1286	1405	42.4	10.3								
		16	1	277	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	LINW 065 090 16 XXX DDD	1	277	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8	LINW 065 090 16 XXX DDD						
			2	297	539	1039	1298	1418	30.0	7.7				297	539	1039	1298	1418	30.0	7.7								
			3	405	734	1415	1767	1931	43.3	10.7				405	734	1415	1767	1931	43.3	10.7								
		21	1	303	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	LINW 065 090 21 XXX DDD	1	303	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4	LINW 065 090 21 XXX DDD						
			2	324	744	1393	1722	1874	30.0	7.7				324	744	1393	1722	1874	30.0	7.7								
			3	441	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7				441	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7								
	100	11	1	277	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	LINW 065 100 11 XXX DDD	1	277	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3	LINW 065 100 11 XXX DDD						
			2	298	495	955	1193	1303	30.0	8.7				298	495	955	1193	1303	30.0	8.7								
			3	367	608	1173	1465	1600	43.0	12.2				367	608	1173	1465	1600	43.0	12.2								
		16	1	312	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	LINW 065 100 16 XXX DDD	1	312	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0	LINW 065 100 16 XXX DDD						
			2	334	606	1169	1460	1595	30.0	7.7				334	606	1169	1460	1595	30.0	7.7								
			3	461	836	1612	2013	2199	44.1	10.7				461	836	1612	2013	2199	44.1	10.7								
		21	1	341	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	LINW 065 100 21 XXX DDD	1	341	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7	LINW 065 100 21 XXX DDD						
			2	365	837	1567	1937	2108	30.0	7.7				365	837	1567	1937	2108	30.0	7.7								
			3	503	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7				503	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7								
	110	11	1	311	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	LINW 065 110 11 XXX DDD	1	311	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5	LINW 065 110 11 XXX DDD						
			2	335	556	1072	1339	1462	30.0	9.3				335	556	1072	1339	1462	30.0	9.3								
			3	411	682	1315	1643	1795	43.5	14.0				411	682	1315	1643	1795	43.5	14.0								
		16	1	316	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	LINW 065 110 16 XXX DDD	1	316	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2	LINW 065 110 16 XXX DDD						
			2	338	657	1267	1582	1728	30.0	8.8				338	657	1267	1582	1728	30.0	8.8								
			3	467	905	1746	2181	2383	44.1	12.5				467	905	1746	2181	2383	44.1	12.5								
		21	1	345	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	LINW 065 110 21 XXX DDD	1	345	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9	LINW 065 110 21 XXX DDD						
2	370	879	1645	2034	2213	30.0	8.8	370	879	1645	2034	2213	30.0	8.8	370	879	1645	2034	2213	30.0	8.8	370	879	1645	2034	2213	30.0	8.8
3	510	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5	510	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5	510	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5	510	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5
120	11	1	339	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	LINW 065 120 11 XXX DDD	1	339	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6	LINW 065 120 11 XXX DDD							
		2	367	607	1171	1463	1598	30.0	9.9				367	607	1171	1463	1598	30.0	9.9									
		3	456	756	1459	1822	1990	44.0	14.8				456	756	1459	1822	1990	44.0	14.8									
	16	1	384	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	LINW 065 120 16 XXX DDD	1	384	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4	LINW 065 120 16 XXX DDD							
		2	412	747	1441	1800	1966	30.0	9.8				412	747	1441	1800	1966	30.0	9.8									
		3	574	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3				574	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3									
	21	1	420	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	LINW 065 120 21 XXX DDD	1	420	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2	LINW 065 120 21 XXX DDD							
		2	449	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8				449	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8									
		3	625	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3				625	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3									
140	11	1	399	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	LINW 065 120 11 XXX DDD	1	399	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	LINW 065 120 11 XXX DDD							
		2	432	717	1383	1728	1887	30.0	11.2				432	717	1383	1728	1887	30.0	11.2									
		3	546	905	1745	2179	2380	44.8	17.5				546	905	1745	2179	2380	44.8	17.5									
	16	1	456	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	LINW 065 120 16 XXX DDD	1	456	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	LINW 065 120 16 XXX DDD							
		2	488	886	1709	2134	2332	30.0	10.5				488	886	1709	2134	2332	30.0	10.5									
		3	686	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1				686	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1									
21	1	498	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	LINW 065 120 21 XXX DDD	1	498	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	LINW 065 120 21 XXX DDD								
	2	533	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5				533	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5										
	3	748	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1				748	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1										

LINEA PLUS HYBRID

JEDNOTLIVÉ DÍLY

KRYT

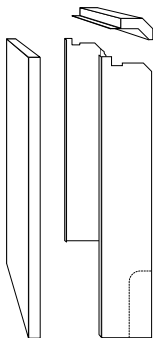

STANDARDNÍ DODÁVKA:

- mřížkou
- čelní panel
- 2 bočnice
- Standardní barvy: 133, 001 nebo 145
- další barvy: viz vzorník barev Jaga

OBJEDNACÍ KÓD

CLIW 035 050 11 XXX

Barva
Typ
Délka
Výška

TOPNÁ SADA



STANDARDNÍ DODÁVKA:


- Výměník tepla
- stěnové konzole
- rohový odvzdušňovací ventil (pro typy 10, 15 a 20) nebo prodloužený odvzdušňovací ventil (pro typy 11, 16 a 21)
- kotvicí sada
- vypustná zátku 1/2"

OBJEDNACÍ KÓD

HLIW 035 050 11

Typ
Délka
Výška

MŘÍŽKOU



STANDARDNÍ DODÁVKA:


- Standardní barvy: 133, 001 nebo 145
- další barvy: viz vzorník barev Jaga

OBJEDNACÍ KÓD

5602 000 050 11 XXX

Barva
Typ
Délka

ČELNÍ PANEL



STANDARDNÍ DODÁVKA:


- Standardní barvy: 133, 001 nebo 145
- další barvy: viz vzorník barev Jaga

OBJEDNACÍ KÓD

5503 035 050 00 XXX

Barva
Délka
Výška

BOČNICE (v páru)



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Standardní barvy: 133, 001 nebo 145
- další barvy: viz vzorník barev Jaga

OBJEDNACÍ KÓD

5704 035 000 11 XXX

Barva
Typ
Výška

KONZOLE (na jednotku)



Počet konzol na výměník tepla

- od délky 050 do 120 cm: 2 kusy
- od délky 140 do 220 cm: 3 kusy
- od délky 240 do 280 cm: 4 kusy

OBJEDNACÍ KÓD

5106 020 000 10

Typ výměníku tepla
Výška

PRODLOUŽENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/8"



		H35						H50						H65						H95					
	Typ	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
Objednací kód																									
50900114	078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900114	178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900114	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900114	378	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
50900114	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900114	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VÝMĚNÍK TEPLA



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- Výměník tepla
- vč. rohového dovzdušňovacího ventilu a výpustné zátky

OBJEDNACÍ KÓD

5003 000 **050** **11**

Typ výměníku tepla
Délka

Přehled typů výměníku tepla

	Linea Plus Typ 10	Linea Plus Typ 11	Linea Plus Typ 15	Linea Plus Typ 16	Linea Plus Typ 20	Linea Plus Typ 21
VÝŠKA 020	 Typ 10		 Typ 15		 Typ 20	
VÝŠKA 035 VÝŠKA 050 VÝŠKA 065 VÝŠKA 095	 Typ 10	 Typ 11	 Typ 15	 Typ 16	 Typ 20	 Typ 21

DBH UPGRADE SET



STANDARDNÍ DODÁVKA:

- ventilátorová jednotka (jednotky)
- deska plošného spoje s mikrokontrolérem a ovládáním
- adaptér AC 230 V/ 24VDC

OBJEDNACÍ KÓD

DBHS **060** **10** **D09** EU

Ovládání: Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade sada
Délka

Která ventilátorová jednotka je vhodná pro daný typ výměníku tepla?

	Linea Plus Hybrid Typ 10	Linea Plus Hybrid Typ 11	Linea Plus Hybrid Typ 15	Linea Plus Hybrid Typ 16	Linea Plus Hybrid Typ 20	Linea Plus Hybrid Typ 21
DBH unit 10						
DBH unit 15						

Uváděný výkon s ΔT 50 a ΔT 42.5 je přesný výkon. Výkon ΔT 50 je měřen v souladu s EN442 a výkon ΔT 42.5 se počítá v souladu s EN442. Pro všechny ostatní výkony ΔT je průměrný korekční faktor uveden v této tabulce a vztahuje se na všechny rozměry

Na www.jaga.com/selection-tools/ si můžete stáhnout program, tabulky přepočtů s přesnými výkony pro jednotlivá tělesa. Informace v programech jsou aktualizovány podle nejnovějších dat. Drobné rozdíly mezi tištěnými tabulkami výkonů a různými online výpočtovými nástroji jsou proto zcela normální a spadají do tolerančních limitů stanovených normou.

PRŮMĚRNÉ KOREKČNÍ FAKTORY PRO HYBRIDNÍ TĚLESA - 75/65/20°C

pokojeová teplota: 20°C

Průměrná N- hodnota 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12


pokojeová teplota: 24°C


Průměrná N- hodnota 1.10


	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04

SMĚRNICE PRO OMEZOVÁNÍ HLUKU PROUDĚNÍ

TRUBKA	vnější Ø	Tloušťka stěny	Max. průtok vody (EN10255)	obsah vody na metr	max. průtok vody	Maximální výkon při ΔT (° C) (T na přívodu – T na zpátečce)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty
mm	mm	m/s	l	kg/h								
GALVA TRUBKA DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
PRO PŘESNOU OCELOVOU A MĚDĚNOU TRUBKU												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
PRO VPE/ALU TRUBKU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

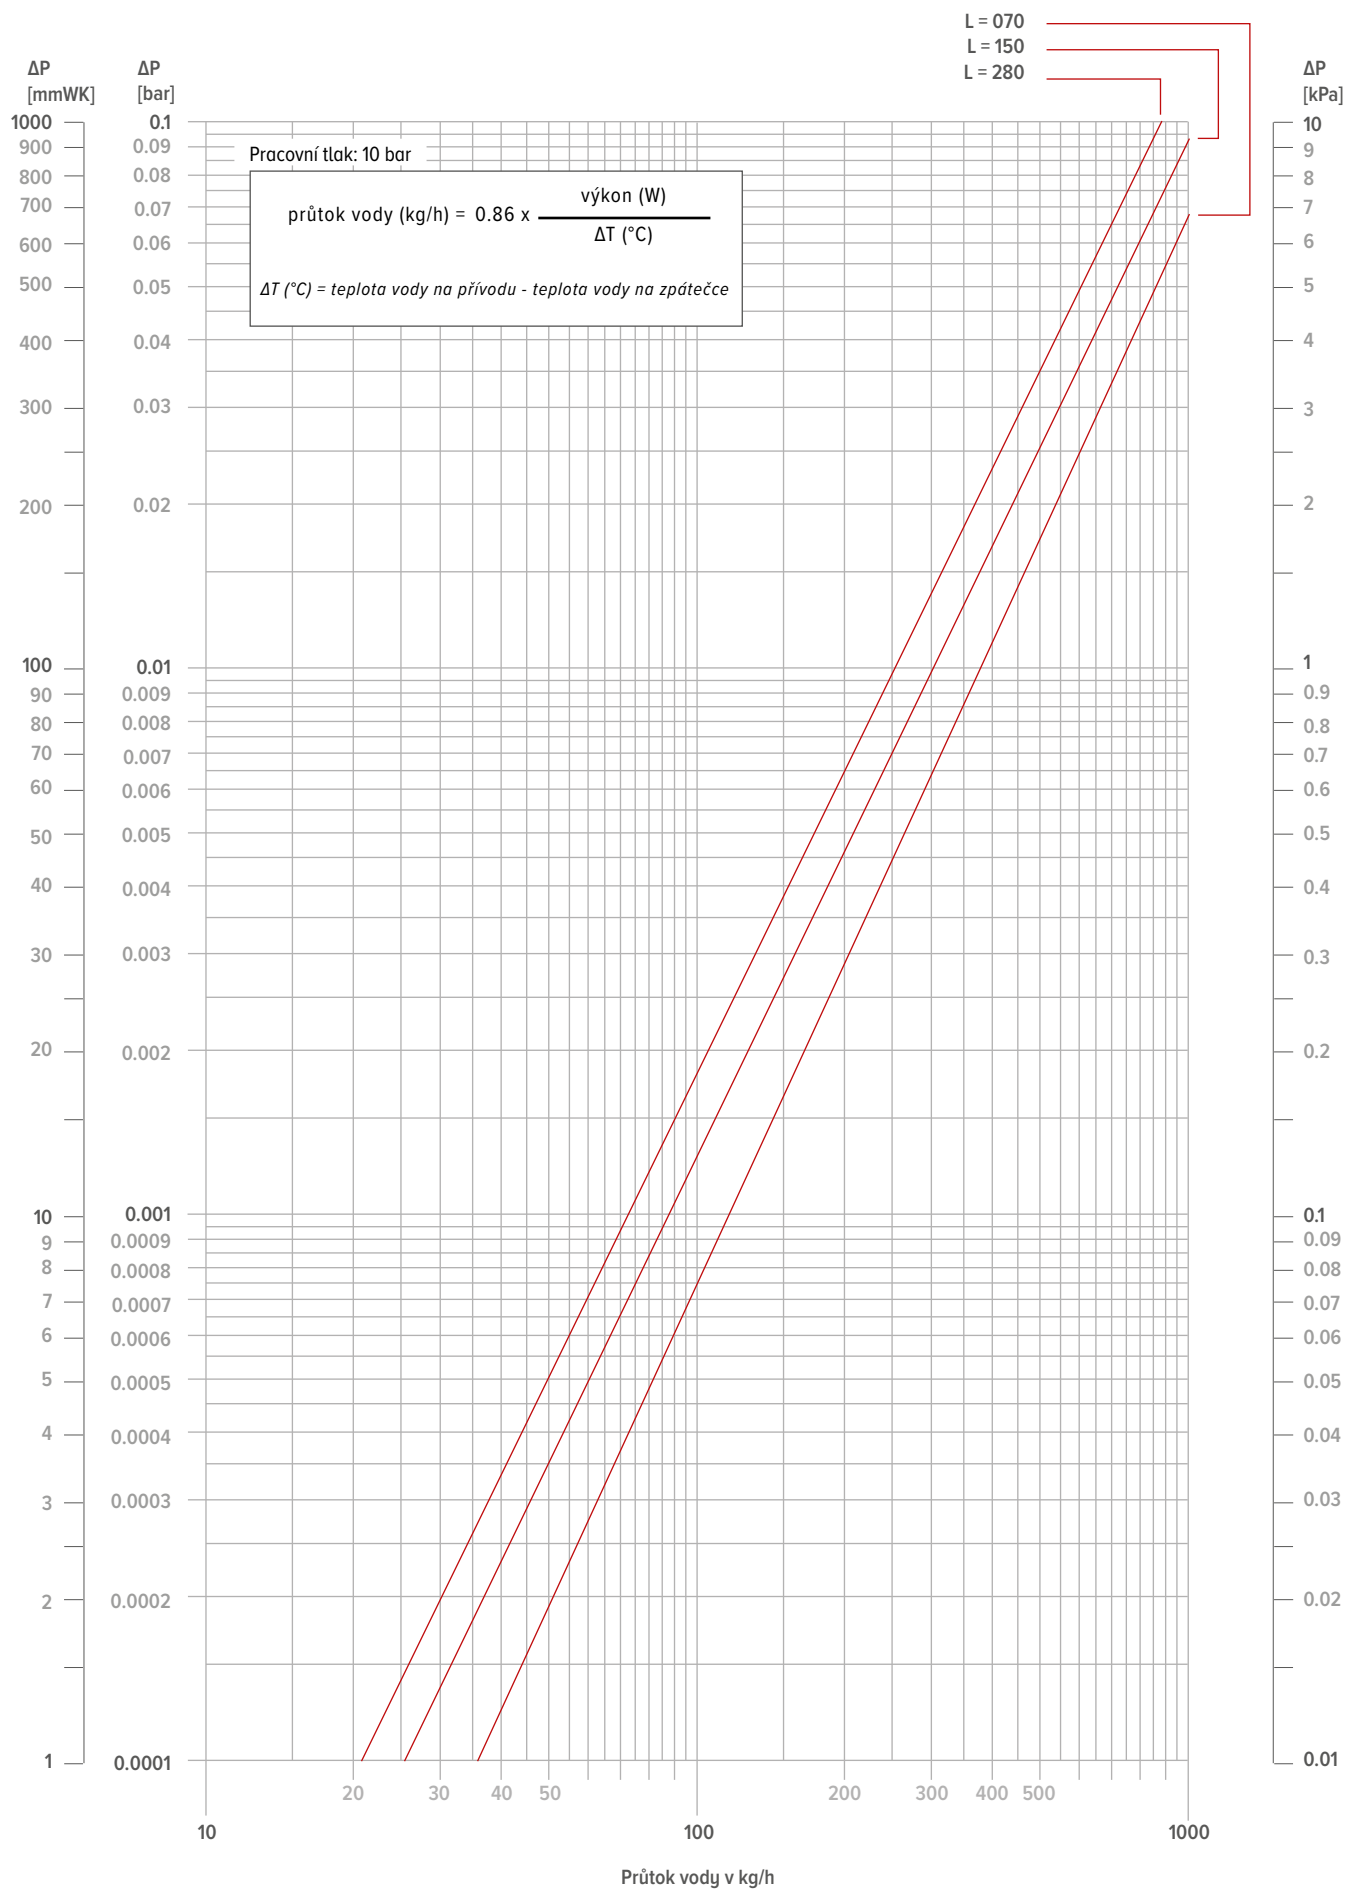

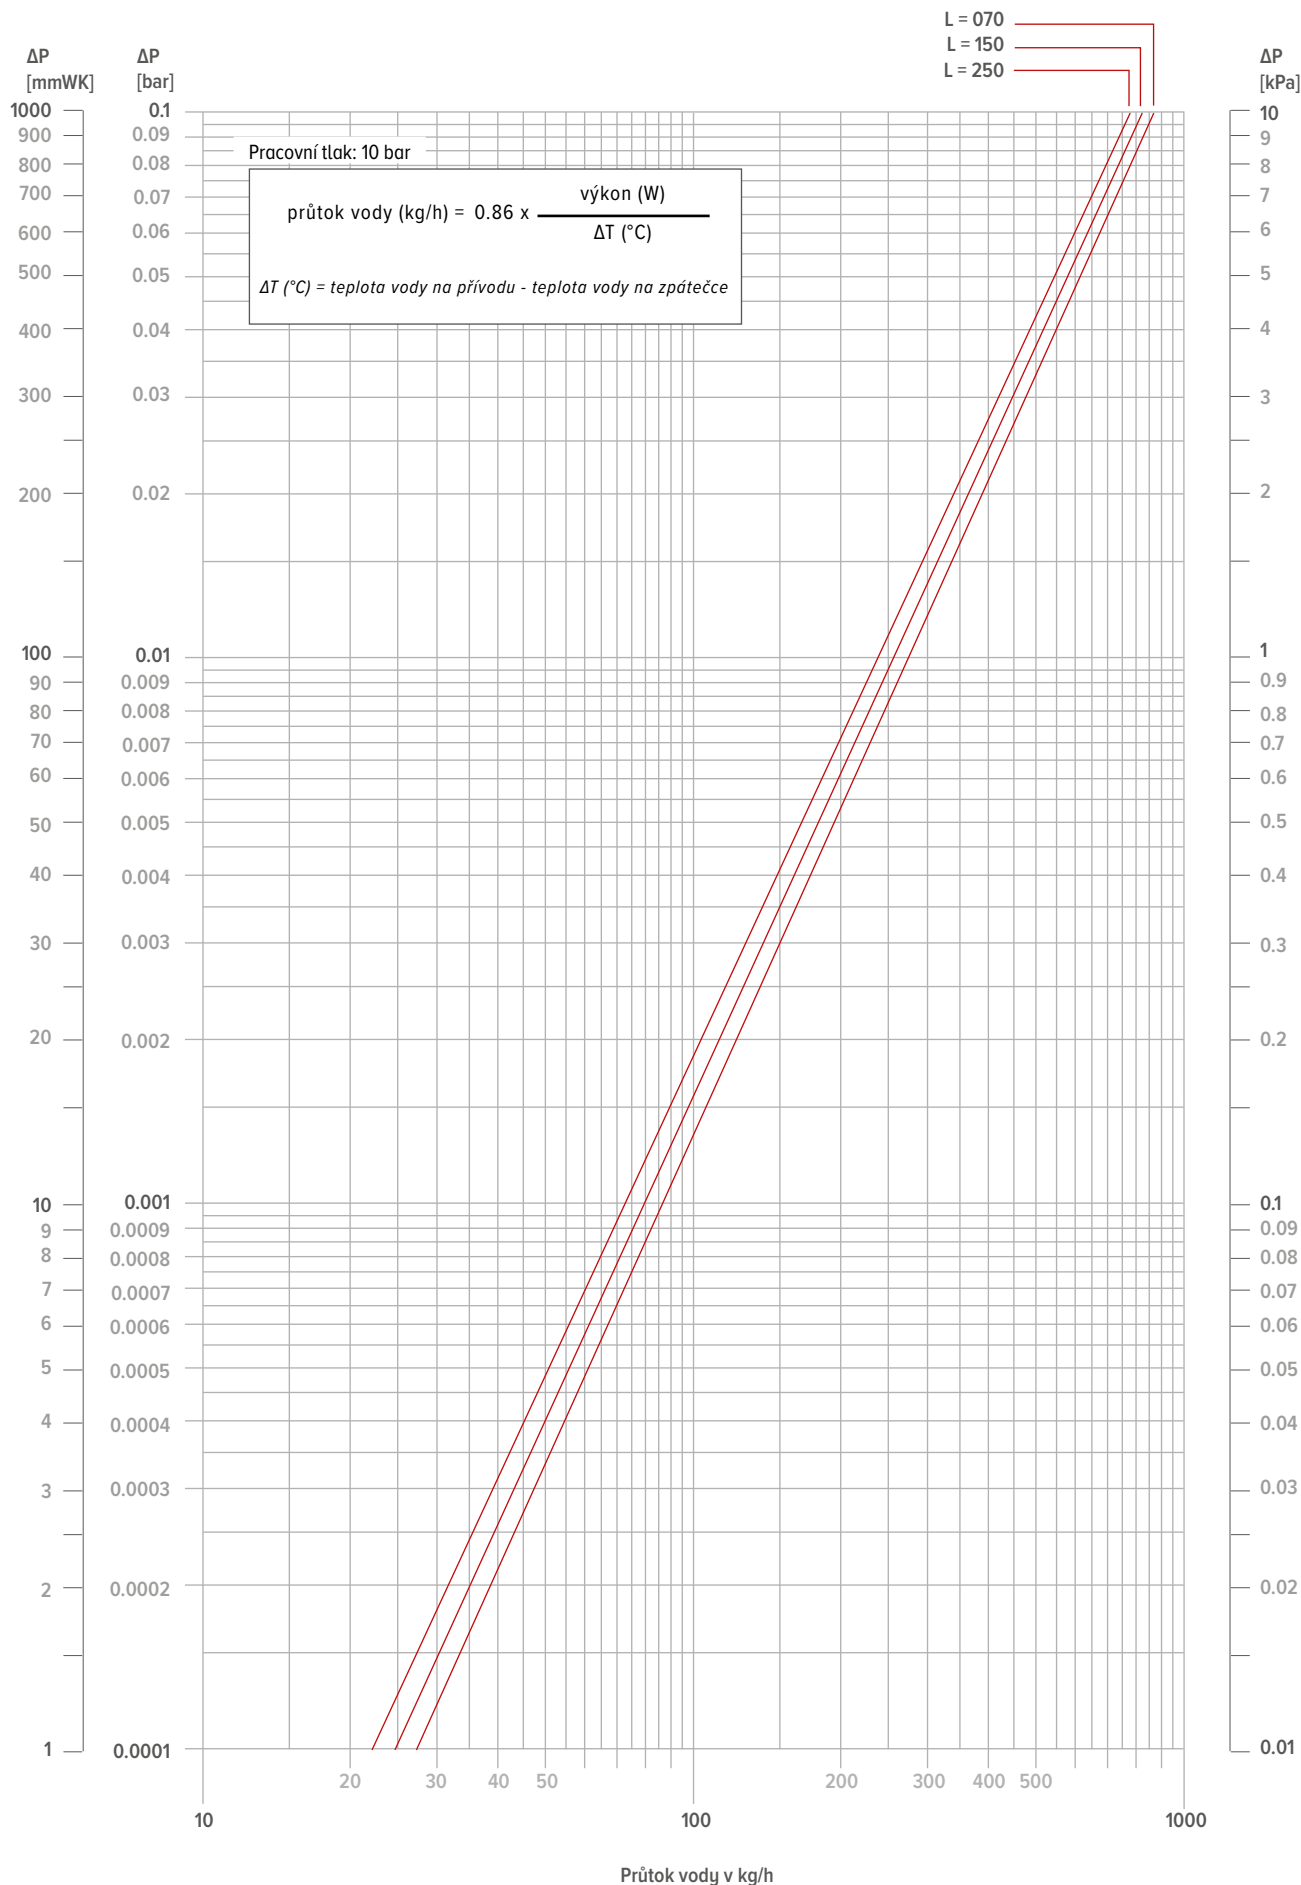

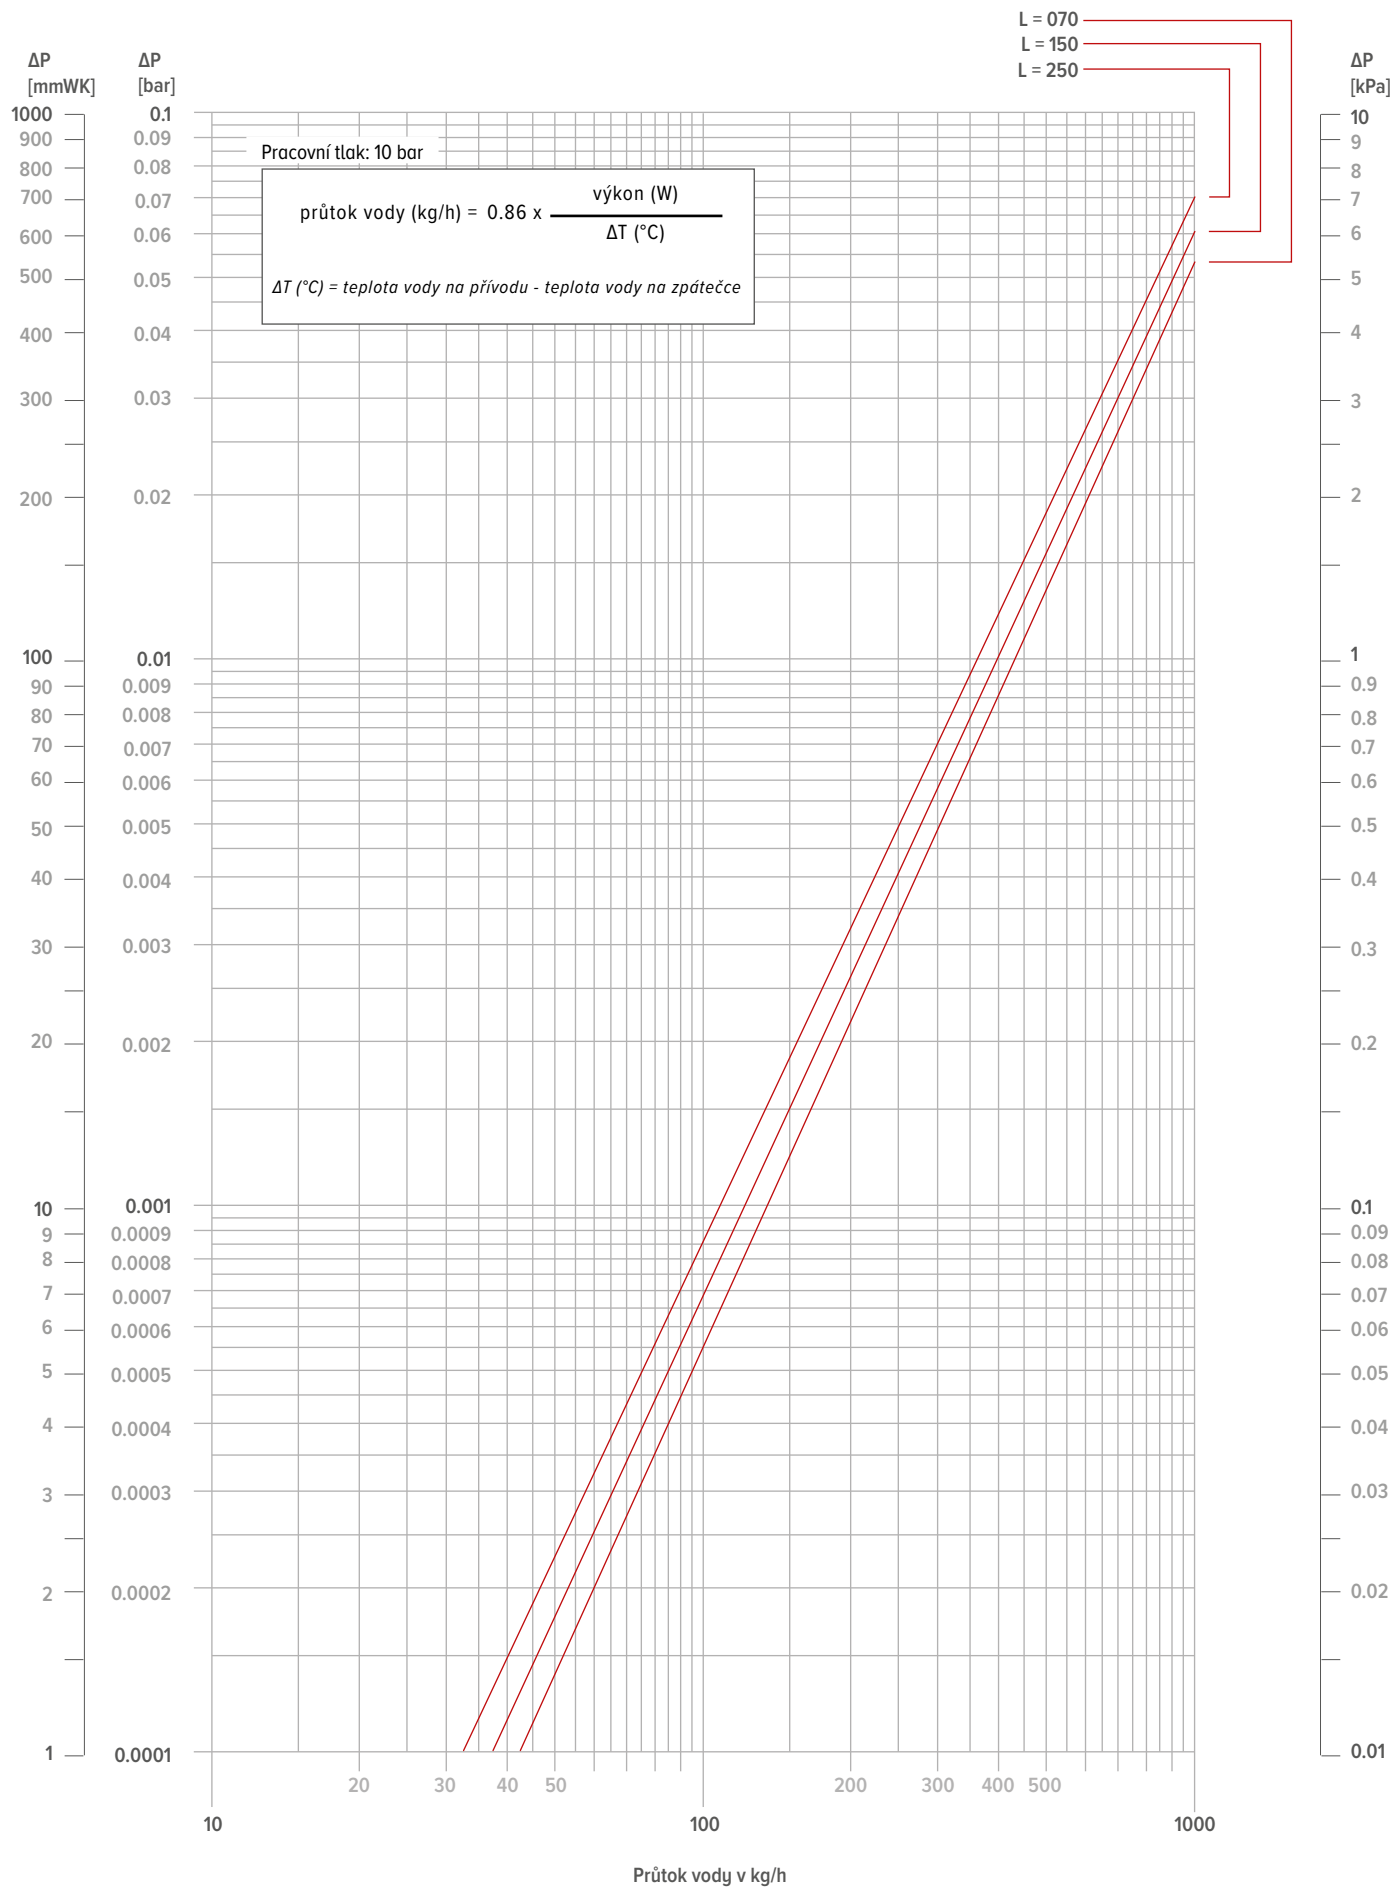



ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Potřebujete poradit? Sjednejte si schůzku v našem Showroomu v Praze Jinonicích.

U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com
www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com